

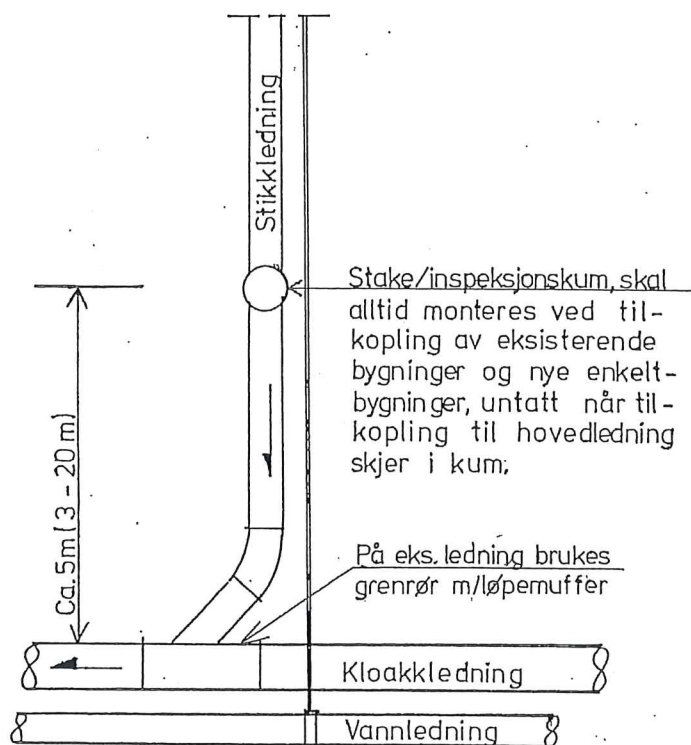


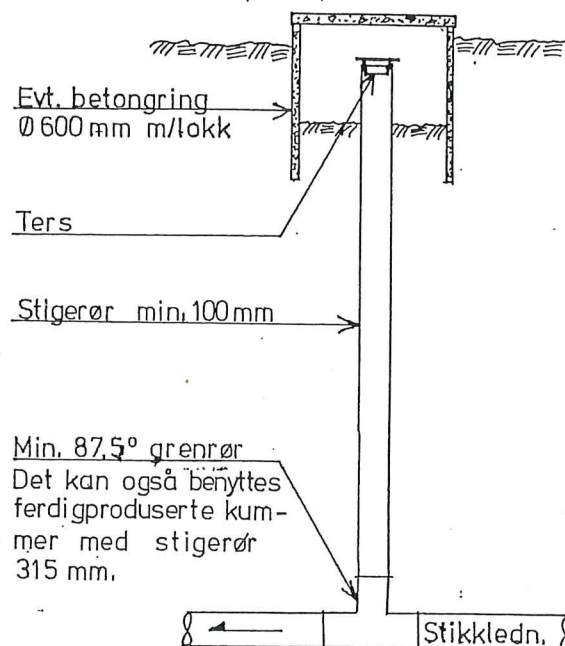

Norm for bygging av stikkledninger ved tilkopling til kommunale vann- og kloakkledninger.

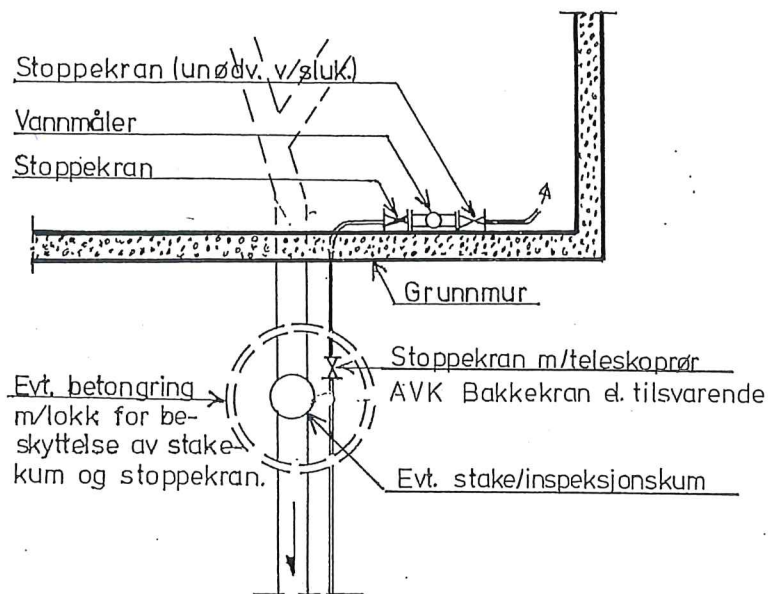

Snitt av stake- eller inspeksjonskum.

GENERELT:

Dersom stikkledningen blir mer enn ca. 40m lang, må byggherren selv vurdere om han vil montere flere stakekummer. Det bør være maks. 40m mellom stakekummene.

Byggherren må selv vurdere om han vil montere reduksjonsventil på vannledningen. Trykket bør ikke være mer enn 6m.v.s. (6bar).

Det skal brukes singel 12 - 22 mm i grøft for spillvannsledning.

Plan over stikkledning.